


- 当心夹手
禁止吸烟
禁止烟火
注意安全
禁止攀爬


二层平面图 1:100

本层建筑面积：374.08平方米

- 注：1、除注明及柱边门外，门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详结构，未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高3.6米，建筑面积为：374.08平方米。
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
5、本栋建筑共3层，总建筑面积为1143.04平方米。
6、空调预留洞 KD1 预埋Φ80PVC套管1%坡向外墙，中心距地2200mm。
7、图中“■”表示消防救援口，消防救援口应满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第2.2.3条相关要求。
8、本层活动人数为50人，未满100人按100人计算。按照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.4.7条规范要求，计算本层疏散宽度： $100/100 \times 0.75 = 0.75$ 米，设计首层疏散外门宽度为 $2.0 + 1.5 \times 2 = 5.0$ 米，满足规范要求。

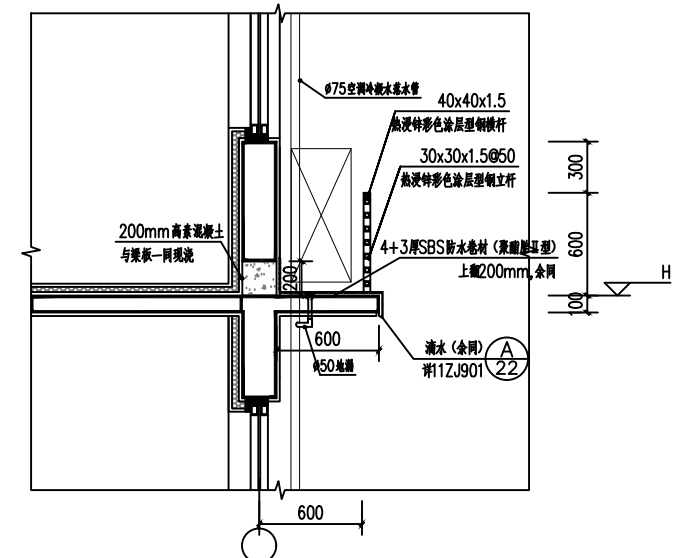

⑥ 空调板大样 1:20

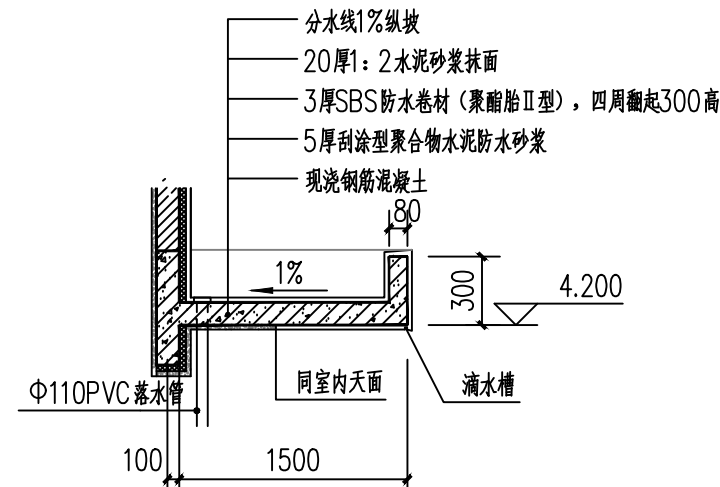

② 雨篷1大样 1:30

注：雨棚与外墙交接处的防水层应连续，且防水层应沿外口下翻至滴水线

项目负责人	江永南	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号：A243006887 电话：0746-5722902	
专业负责人	周国栋		
审定	周国栋	建设单位	江永县公路建设养护中心
审核	周国栋	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程
校对	周国栋	图 纸	阶段 施工图
设计	周国栋		图 别 建 筑
		二 层 平 面 图	图 号 JS-11
			日 期 2025.01