

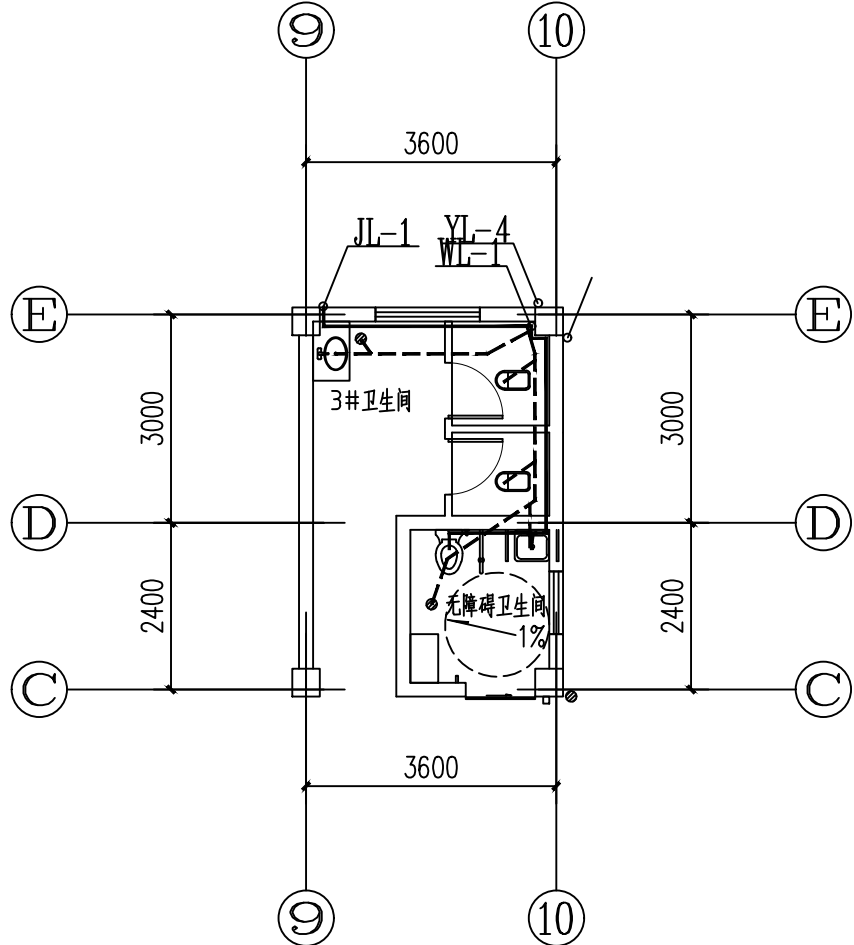
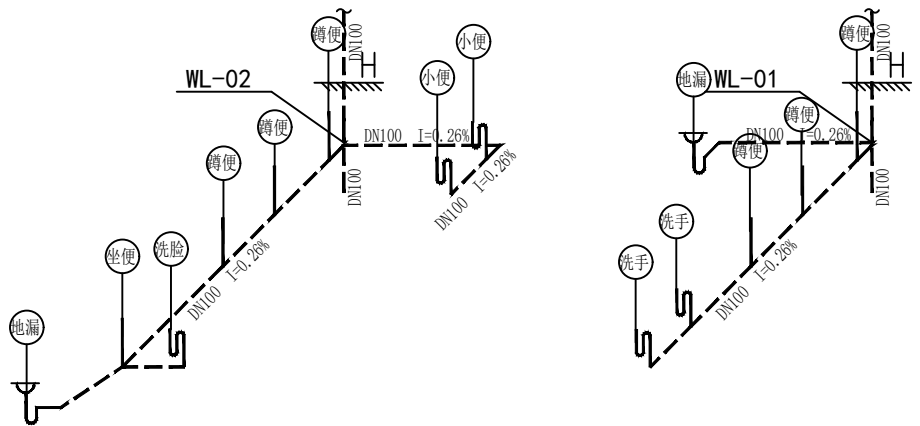
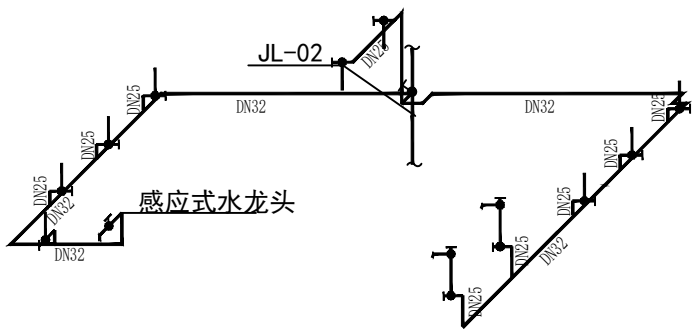


一层洗手间给排水大样图 1:100

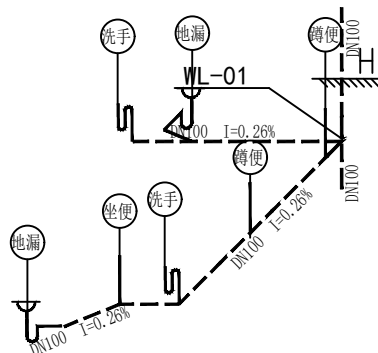

二~三层洗手间给排水大样图 1:100

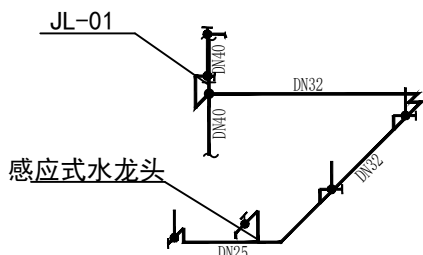

- 1、图中所注标高以地面标高为H；标高以米计，其余均以毫米计。
给水管、通气管标高指管中心标高，排水管指管内底标高。
- 2、各卫生器具距墙尺寸及留洞大小见下表：

名称	坐便器	蹲便器	小便器	洗脸盆	地漏(DN50)	清扫口
距完成墙面尺寸(mm)	305	640	100	150	见图定位	见图定位
留洞直径(mm)	ø200	ø200	ø150	ø150	ø200	ø200

3.卫生洁具、给水配件安装高度

卫生洁具	安装高度mm	备注	页码
洗脸盆	450	09S304	52
坐便器	250	09S304	66
蹲便器	800	09S304	89
淋浴器	1100	09S304	129
厨房洗菜盆	450	09S304	52
浴盆花洒	450	09S304	52

- 4、排水管、通气管施工时应注意防止倒坡或坡度不足，除注明外，一般坡度为：
排水管：横支管通用坡度 $i=0.026$ ，干管坡度 $i=0.01$ ，通气管上升坡度 $i=0.01$ 。
5、座便器自带存水弯 项目均采用不带水封的直通地漏，另设存水弯的水封大于 50mm。
6、所用三通及弯头均采用顺水或两个 45° 配件。
7、卫生洁具安装尺寸最终以业主所选定的卫生洁具产品为准。
8、电热水器热水接口 400mm 采用金属软管连接 热水器必须带有保证使用安全的装置，措施详见电施图纸。
9、未说明部分均按有关施工验收规范执行。

器具名	国标图	图集号	页码
坐便器	分体式下排水（普通连接）坐便器安装图	09S304	66
蹲便器	液压脚踏冲洗阀蹲式大便器安装图	09S304	89
洗脸盆	单冷水感应水嘴台下式洗脸盆安装图	09S304	52
淋浴器	双管管件淋浴器安装图	09S304	129
小便器	感应式冲洗阀壁挂式小便器安装图	09S304	105
污水盆	污水盆安装图（一）	09S304	24

PVC-U 排水塑料管外径与公称直径对照关系如下表：

排水塑料管外径	De(mm)	50	75	110	160	200
公称直径	DN(mm)	50	75	100	150	200

- 说明：
- 1、排水立管检查口距完成地面 1.0 米。
- 2、排水透气管伸出屋面完成面层的高度为 0.8 米。
- 3、图中 H 表示每楼层的标高。
- 4、所标管径均为公称直径，订货时注意换算。
- 5、卫生间及厨房的卫生器具必须采用带水封装置的存水弯，且存水弯的水封深度不得小于 50mm。

项目负责人	张明		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号：A243006687 电话：0746-5722902			
专业负责人	陈强					
审 定	杨文敏	建设单位	江永县公路建设养护中心		工程号	
审 核	杨文敏	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程		阶 段	施工图
校 对	杨文敏	图 纸	洗手间给排水大样图		图 别	给排水
设 计	周永强				图 号	SS-09
					日 期	2025.01

注：所有便器均采用自带水封的便器，地漏采用自带水封地漏，水封深度不小于 50mm，管道上不得重复设置水封

1.无障碍座便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作。无障碍洗手盆出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。