




二层平面图 1:100

本层建筑面积: 374.08平方米

- 注: 1、除注明及柱边门外, 门墙垛均为120。  
2、柱子尺寸及定位详结施, 未注明的内、外填充墙厚均为200mm  
3、本层层高3.6米, 建筑面积为: 374.08平方米。  
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。  
5、本栋建筑共3层, 总建筑面积为1387.0平方米。  
6、空调预留洞 KD1 预埋 $\phi 80$ PVC套管1%坡向外墙, 中心距地2200mm。  
7、图中“”表示消防救援口, 消防救援口应满足《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第2.2.3条相关要求。  
8、本层活动人数为50人, 未满足100人按100人计算。按照《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第7.4.7条规范要求, 计算本层疏散宽度:  $100/100 \times 0.75 = 0.75$ 米, 设计首层疏散外门宽度为  $2.0 + 1.5 \times 2 = 5.0$ 米, 满足规范要求。

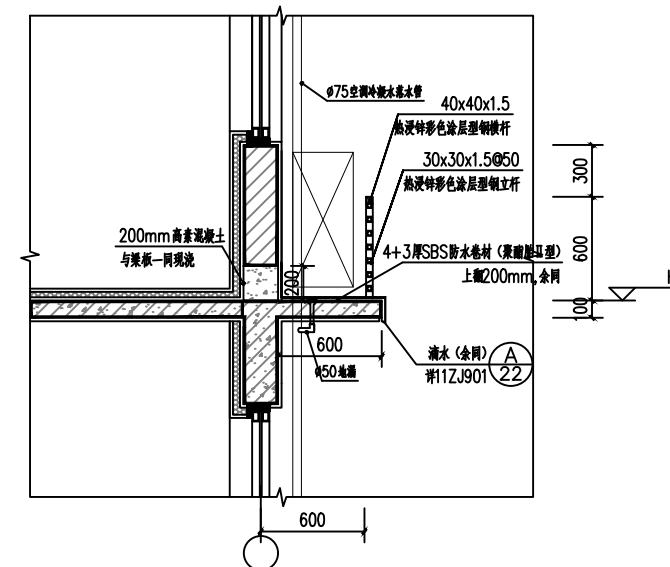

⑥ 空调板大样 1:20

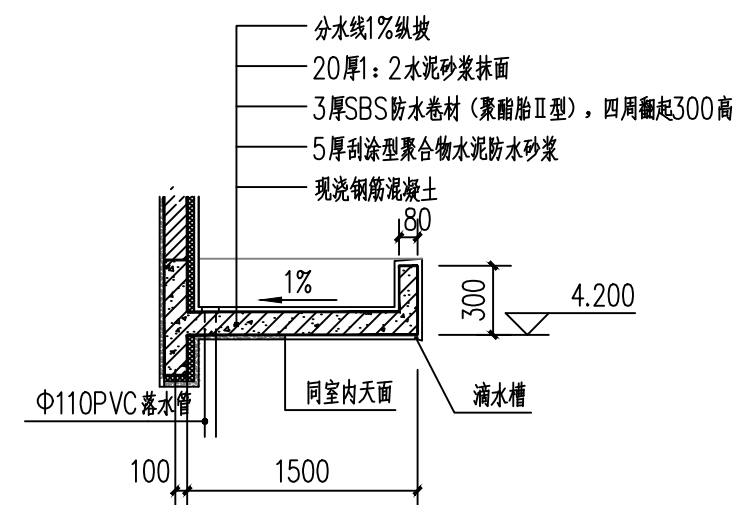

② 雨篷大样 1:30

注: 雨棚与外墙交接处的防水层应连续, 且防水层应沿外口下翻至滴水线

项目负责人	张四	<div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A213008687 电话: 0746-9722902</div>			
专业负责人	黄建强				
审 定	周国平	建设单位	江永县公路建设养护中心	工程号	
审 核	周国平	工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程	阶 段	施工图
校 对	程清	图 纸	二 层 平 面 图	图 别	建 筑
设 计	周国平			图 号	JS-11
				日 期	2025.01